


# 福津市 津屋崎浄化センター




マンホールポンプ

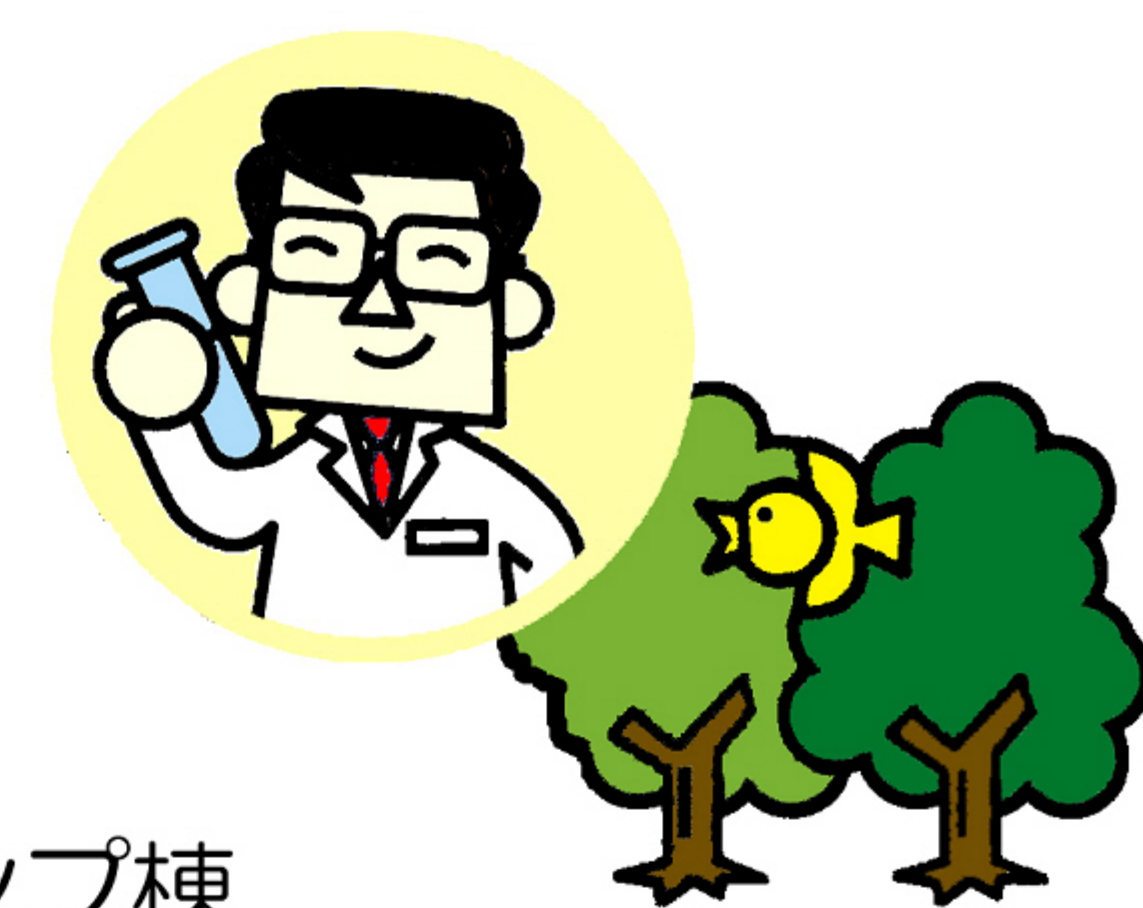



オキシデーションディッチ



最終沈殿池

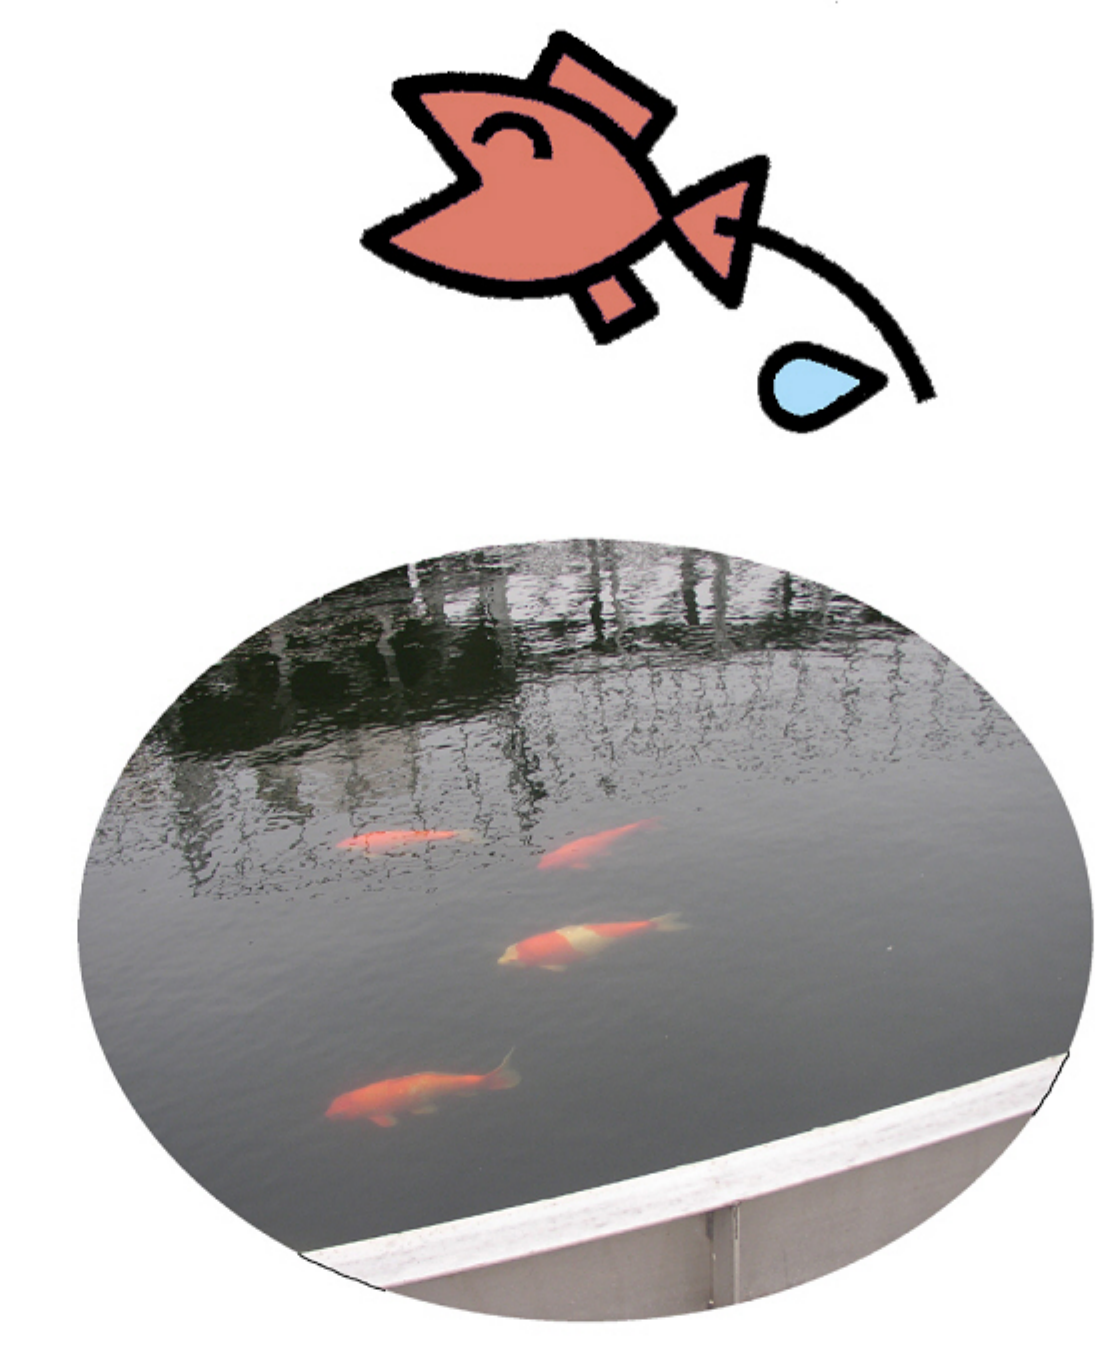

放流ポンプ棟

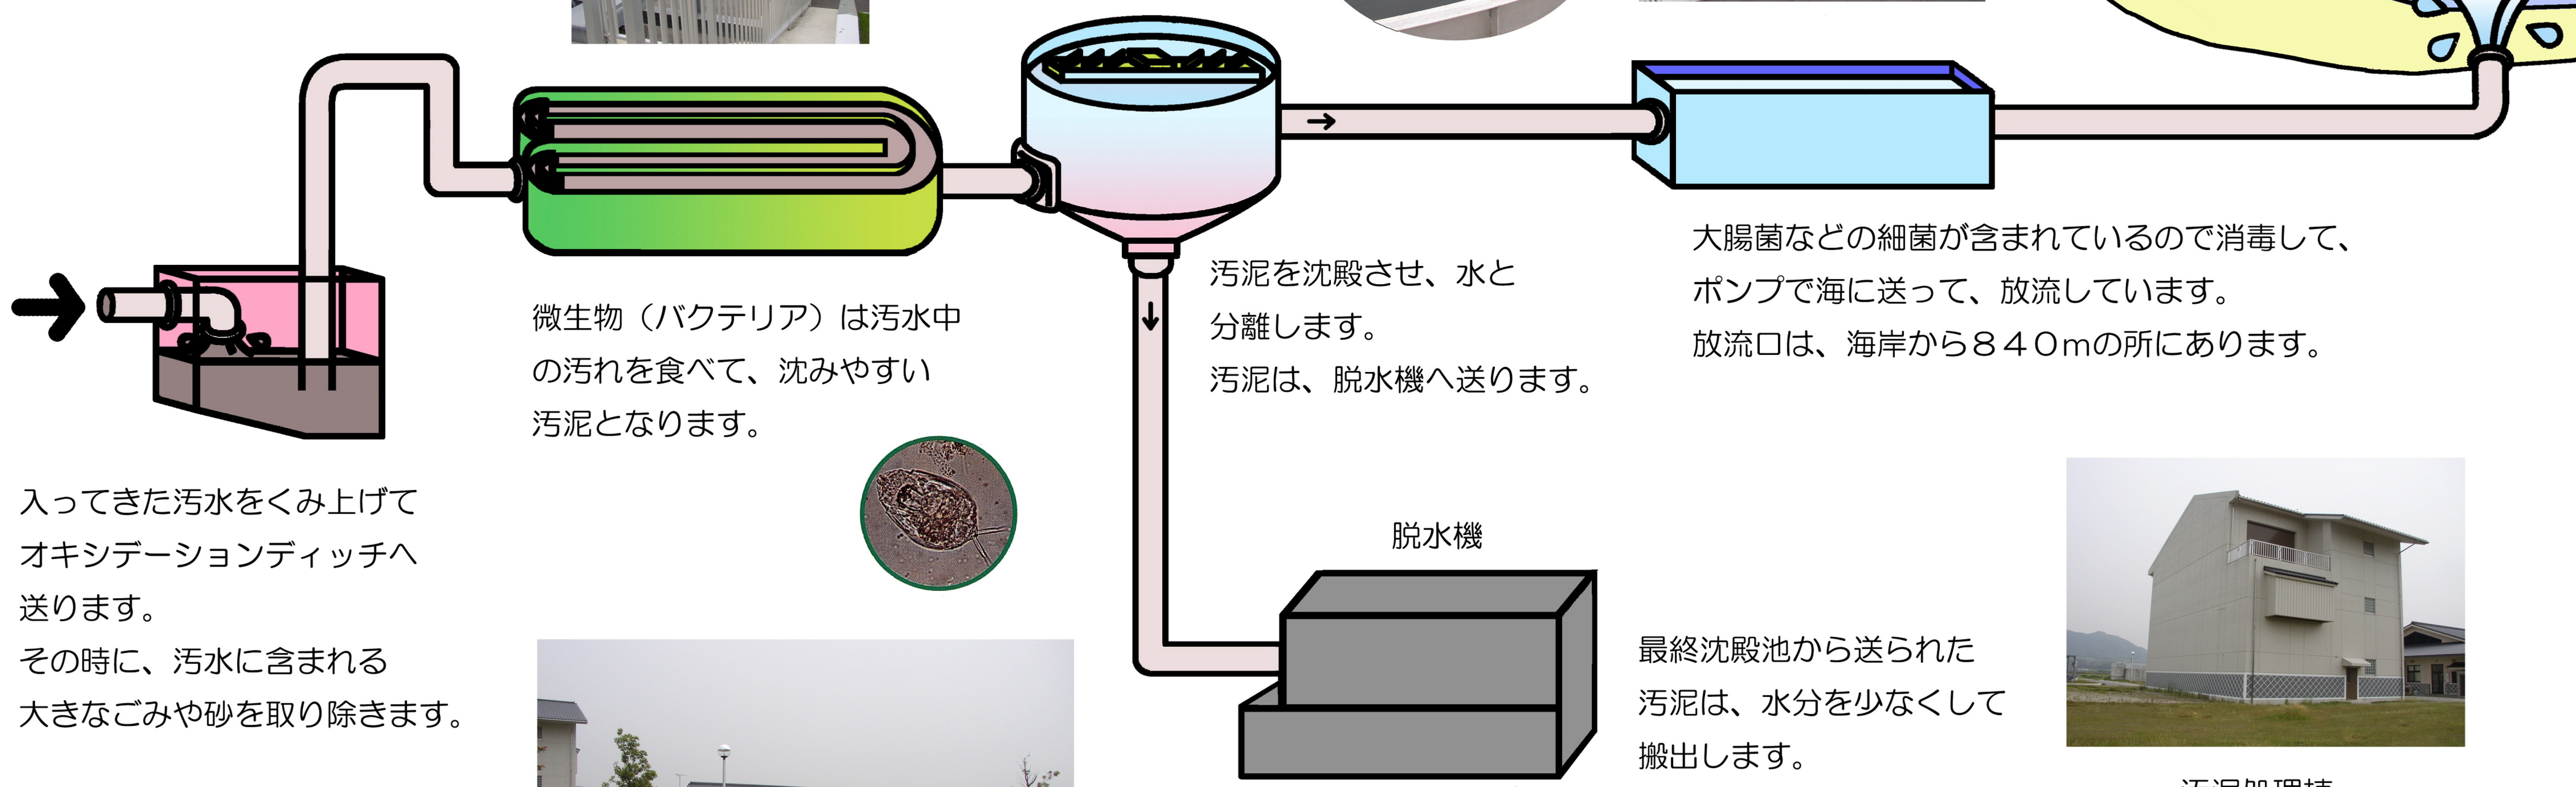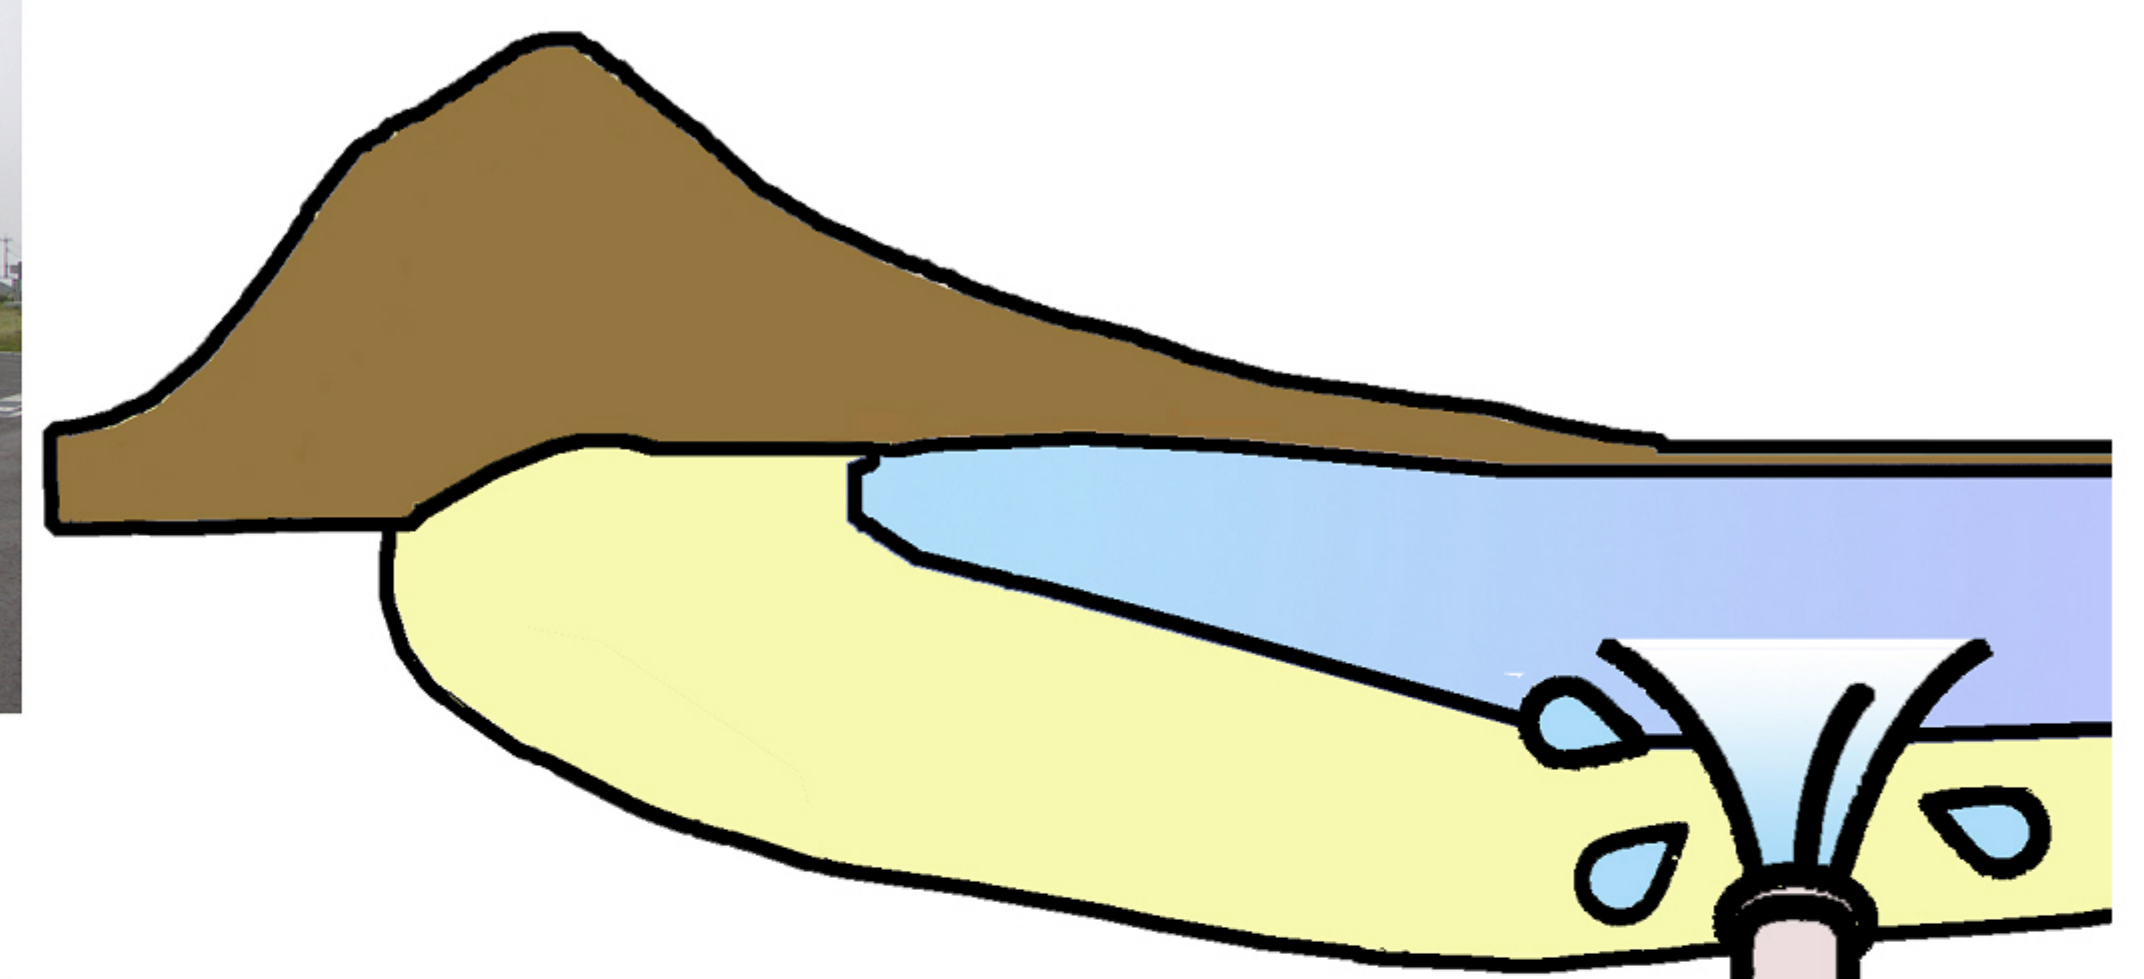

入ってきた汚水をくみ上げて  
オキシデーションディッチへ  
送ります。  
その時に、汚水に含まれる  
大きなごみや砂を取り除きます。

微生物（バクテリア）は汚水中  
の汚れを食べて、沈みやすい  
汚泥となります。

汚泥を沈殿させ、水と  
分離します。  
汚泥は、脱水機へ送ります。

大腸菌などの細菌が含まれているので消毒して、  
ポンプで海に送って、放流しています。  
放流口は、海岸から840mの所にあります。

最終沈殿池から送られた  
汚泥は、水分を少なくして  
搬出します。



管理棟



汚泥処理棟

【連絡先】  
・福津市役所 津屋崎庁舎 都市整備部 下水道課  
〒811-3304 福津市津屋崎 1丁目7-1  
TEL：(0940) 52-4961  
・津屋崎浄化センター  
〒811-3304 福津市津屋崎 2477-3  
TEL：(0940) 52-5815